


RESERVDELAR

VARIANT HÖGER (RDKS-1)

VARIANT VÄNSTER (RDKS-2) EJ VISAD.

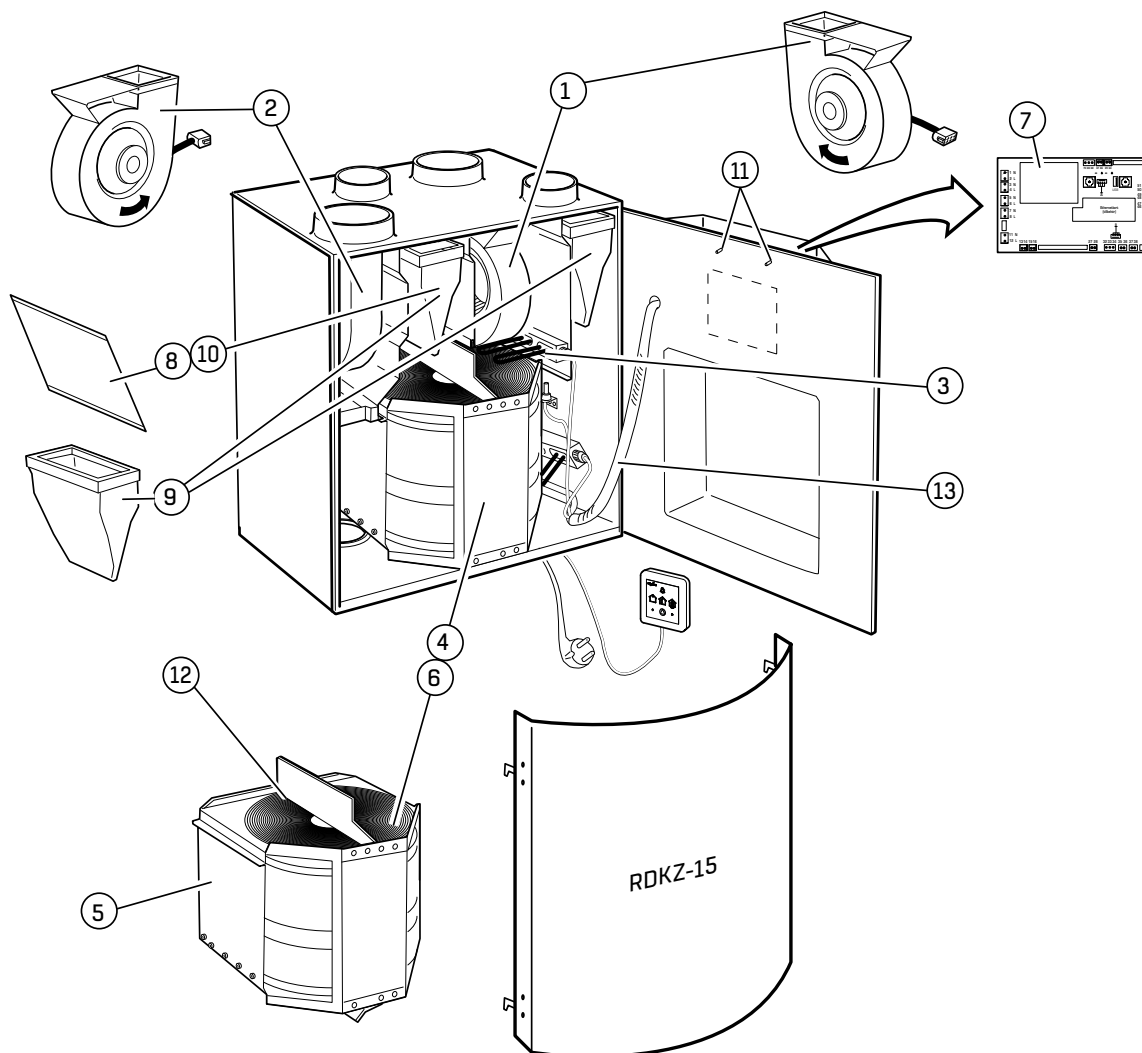

Om anslutningskabeln skadas, måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.

Pos	Beteckning	Benämning	Ingår i	Antal	Anmärkning
1	RDKS-99-31-1-1	Tilluftsfläkt högeraggregat	RDKS-1	1	
1	RDKS-99-31-2-1	Tilluftsfläkt vänsteraggregat	RDKS-2	1	
2	RDKS-99-31-2-1	Frånluftsfläkt högeraggregat	RDKS-1	1	
2	RDKS-99-31-1-1	Frånluftsfläkt vänsteraggregat	RDKS-2	1	
3	RDKR-99-03	Elbatteri (för-, eftervärmare)	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
4	RDKS-99-02	Rotor, komplett	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
5	RDKR-99-08	Drivrem, rotor	RDKS-1.../RDKS-2...	5	
6	RDKS-99-01	Rotormotor	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
7	RDKS-99-03	Styrkort	RDKS-1.../RDKS-2-a-b-c-d-1	1	
8	RDKG-99-14	Planfilter (G3) ISO Coarse (1 st)	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
9	RDKG-99-15	Påsfiler (M5) ISO Coarse 85% (1 st)	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
9	RDKG-99-16	Påsfiler (F7) ISO ePM1 50% (1 st)	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
10	RDKG-99-22	Filtersats (G3) ISO Coarse, utan ram	RDKS-1.../RDKS-2...	10	
11	RDKS-99-04	Temperaturgivare	RDKS-1.../RDKS-2...	3	
12	RDKR-99-14	Borstlist	RDKS-1.../RDKS-2...	1	
13	RDKS-99-05	Kablage komplett6	RDKS-1.../RDKS-2...	1	